



ON -OFF provedení – MSP1110KC3--F18E1 TPA00R1BB-1E1-000

Ovládání napětím 24V DC – vstupy OPEN / STOP / CLOSE (STOP se nemusí zapojit, záleží na vás)
+ zpětná vazba 4...20mA (čtyř-drátové provedení, interní napájení z jednotky AM01.1, do systému jde jen výstupní signál 4...20mA)

Jsou zde zdvojené mikrosplínače momentu a polohy – svorky 25 - 40

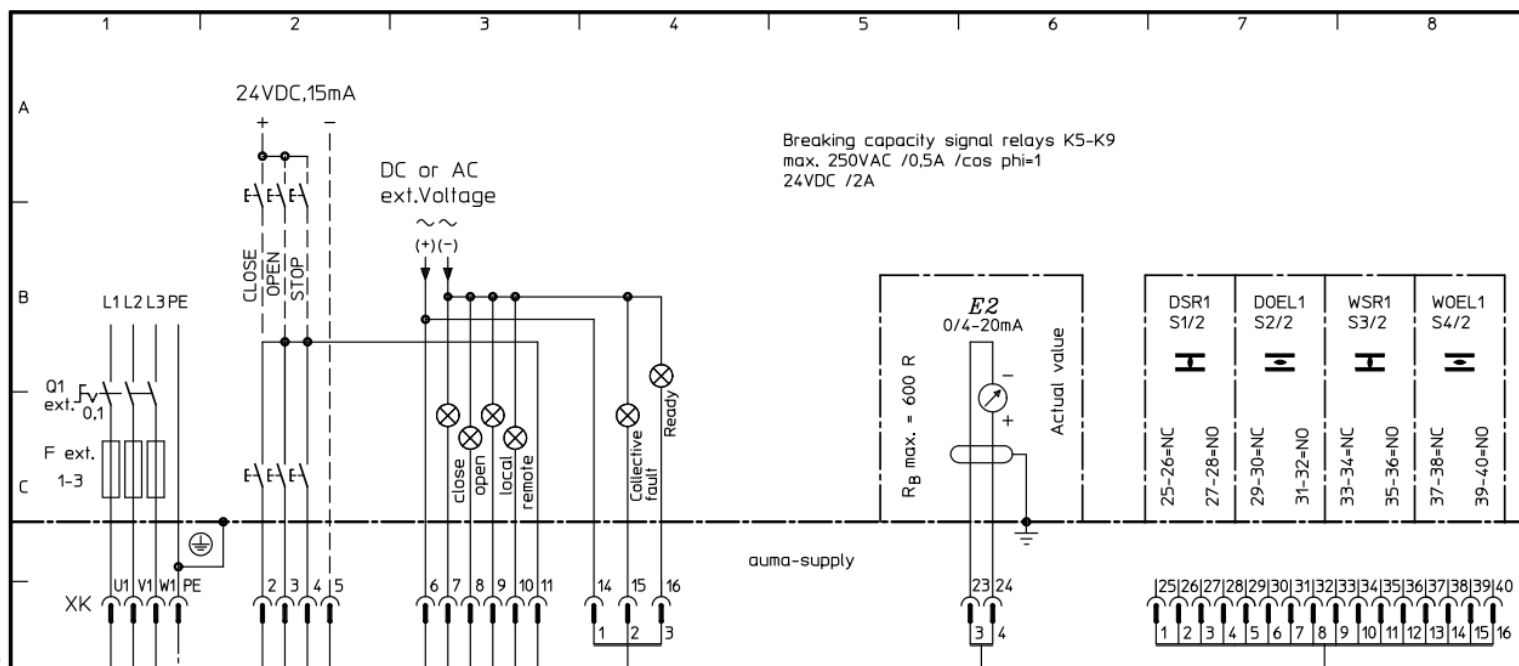

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

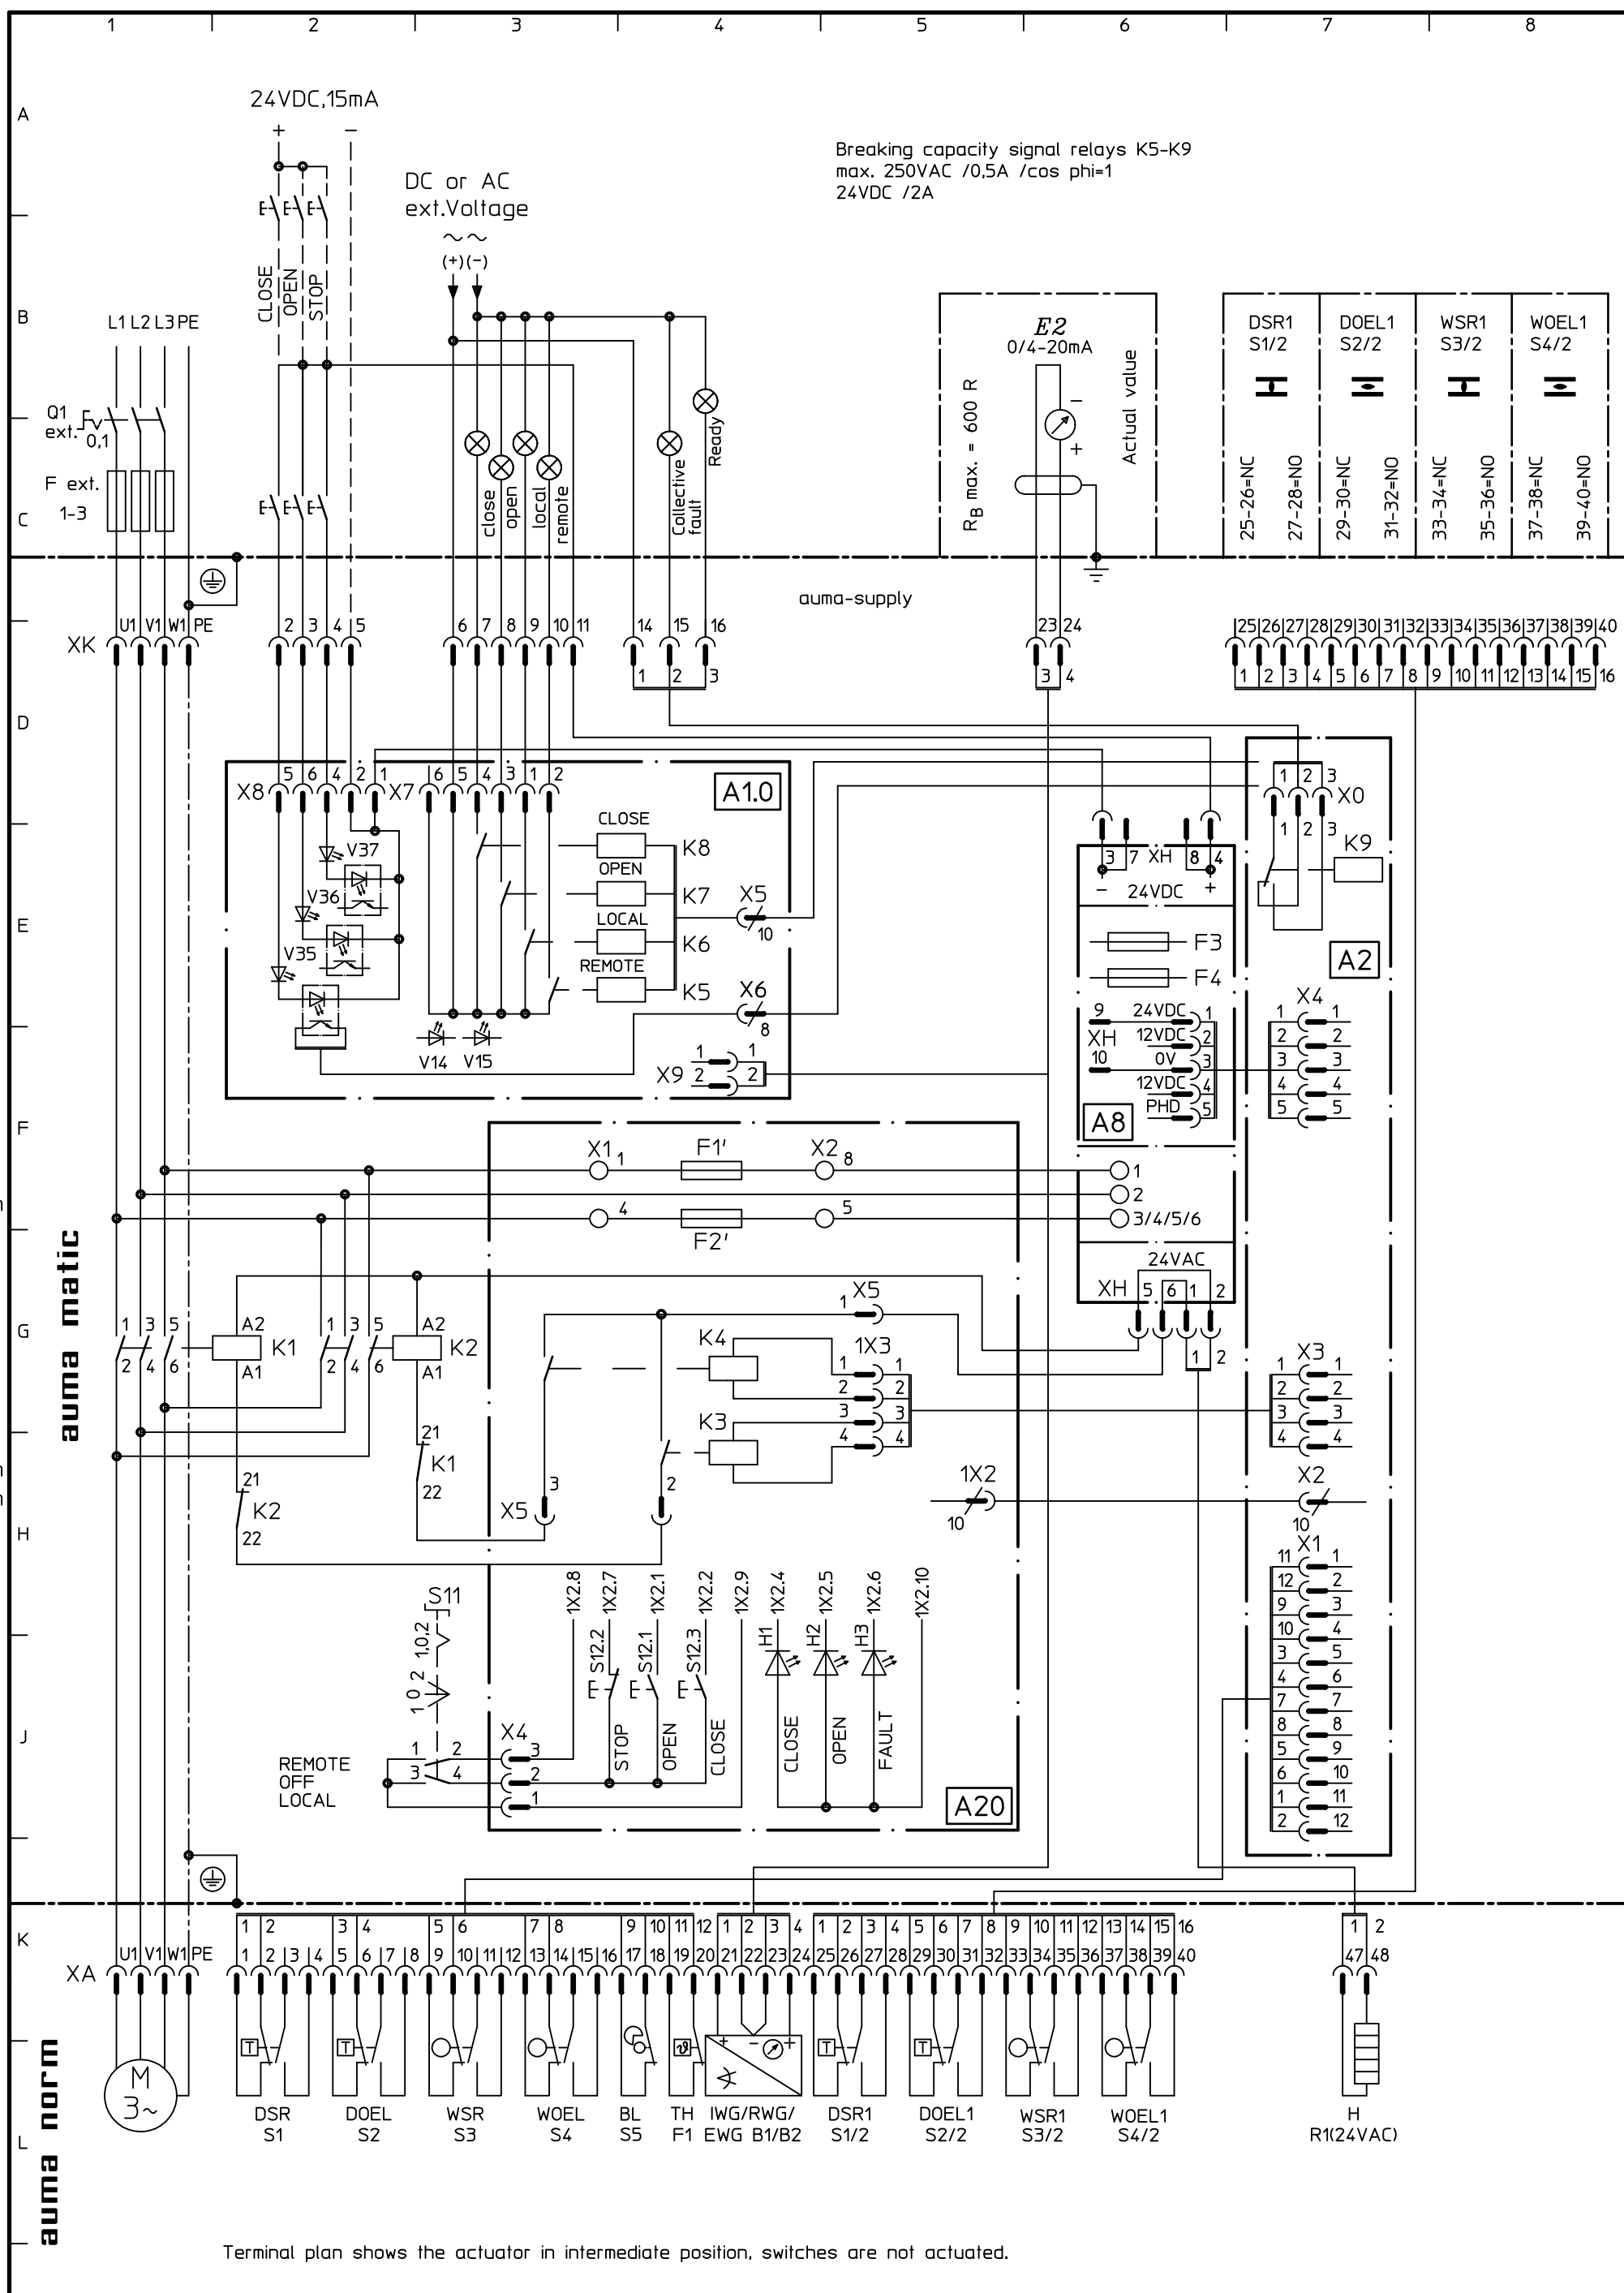

03	2014-088	2014-11-10	Mey	Datum	2015-02-06	 AUMA Riester GmbH & Co. KG	MSP1110KC3--F18E1 TPA00R1BB-1E1-000		
02	733/09	2010-10-25	Mey	Bearb.	Montoire		Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer
01	733/09	2010-03-09	Mey	Gepr.	Montoire				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Montoire				
Anlage								Projekt	

03	2014-088	2014-11-10	Mey	Datum	2015-02-06
02	733/09	2010-10-25	Mey	Bearb.	Montoire
01	733/09	2010-03-09	Mey	Gepr.	Montoire
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Montoire
Anlage					

AUMA Riester GmbH & Co. KG

MSP1110KC3--F18E1 TPA00R1BB-1E1-000

Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer
		Projekt

